


<div><div>江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPo Engineering Technology CO. LTD.</div></div>				2024 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 消防报警点位编码设计			
设计人 DESIGNED	张明金	2024.04.01	电气图纸目录			主项名称 UNIT	醋酸桶装中控室	
校核人 CHECKED	李飞	2024.04.01				设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW	蒋宇军	2024.04.01				图号 DWG NO.	202401-37-10D00/0	
审定人 APPROVE						版本 REV.	0	
专业负责人 DISCIPLINE								
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	电气	比例 SCALE	不按比例	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.
序号	图号	图 纸 名 称				图幅	张数	备 注
1	202401-37-10D00/0	电气图纸目录				A4	1	
2	202401-37-10D01/0	醋酸桶装辅助用房火灾报警平面图				A2	1	
3	202401-37-10D02/0	醋酸桶装区火灾报警平面图				A1	1	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

电气	暖通	给排水
动力	通风	消防水
照明	空调	雨水
弱电	排烟	污水
防雷	除尘	中水
其他	其他	其他

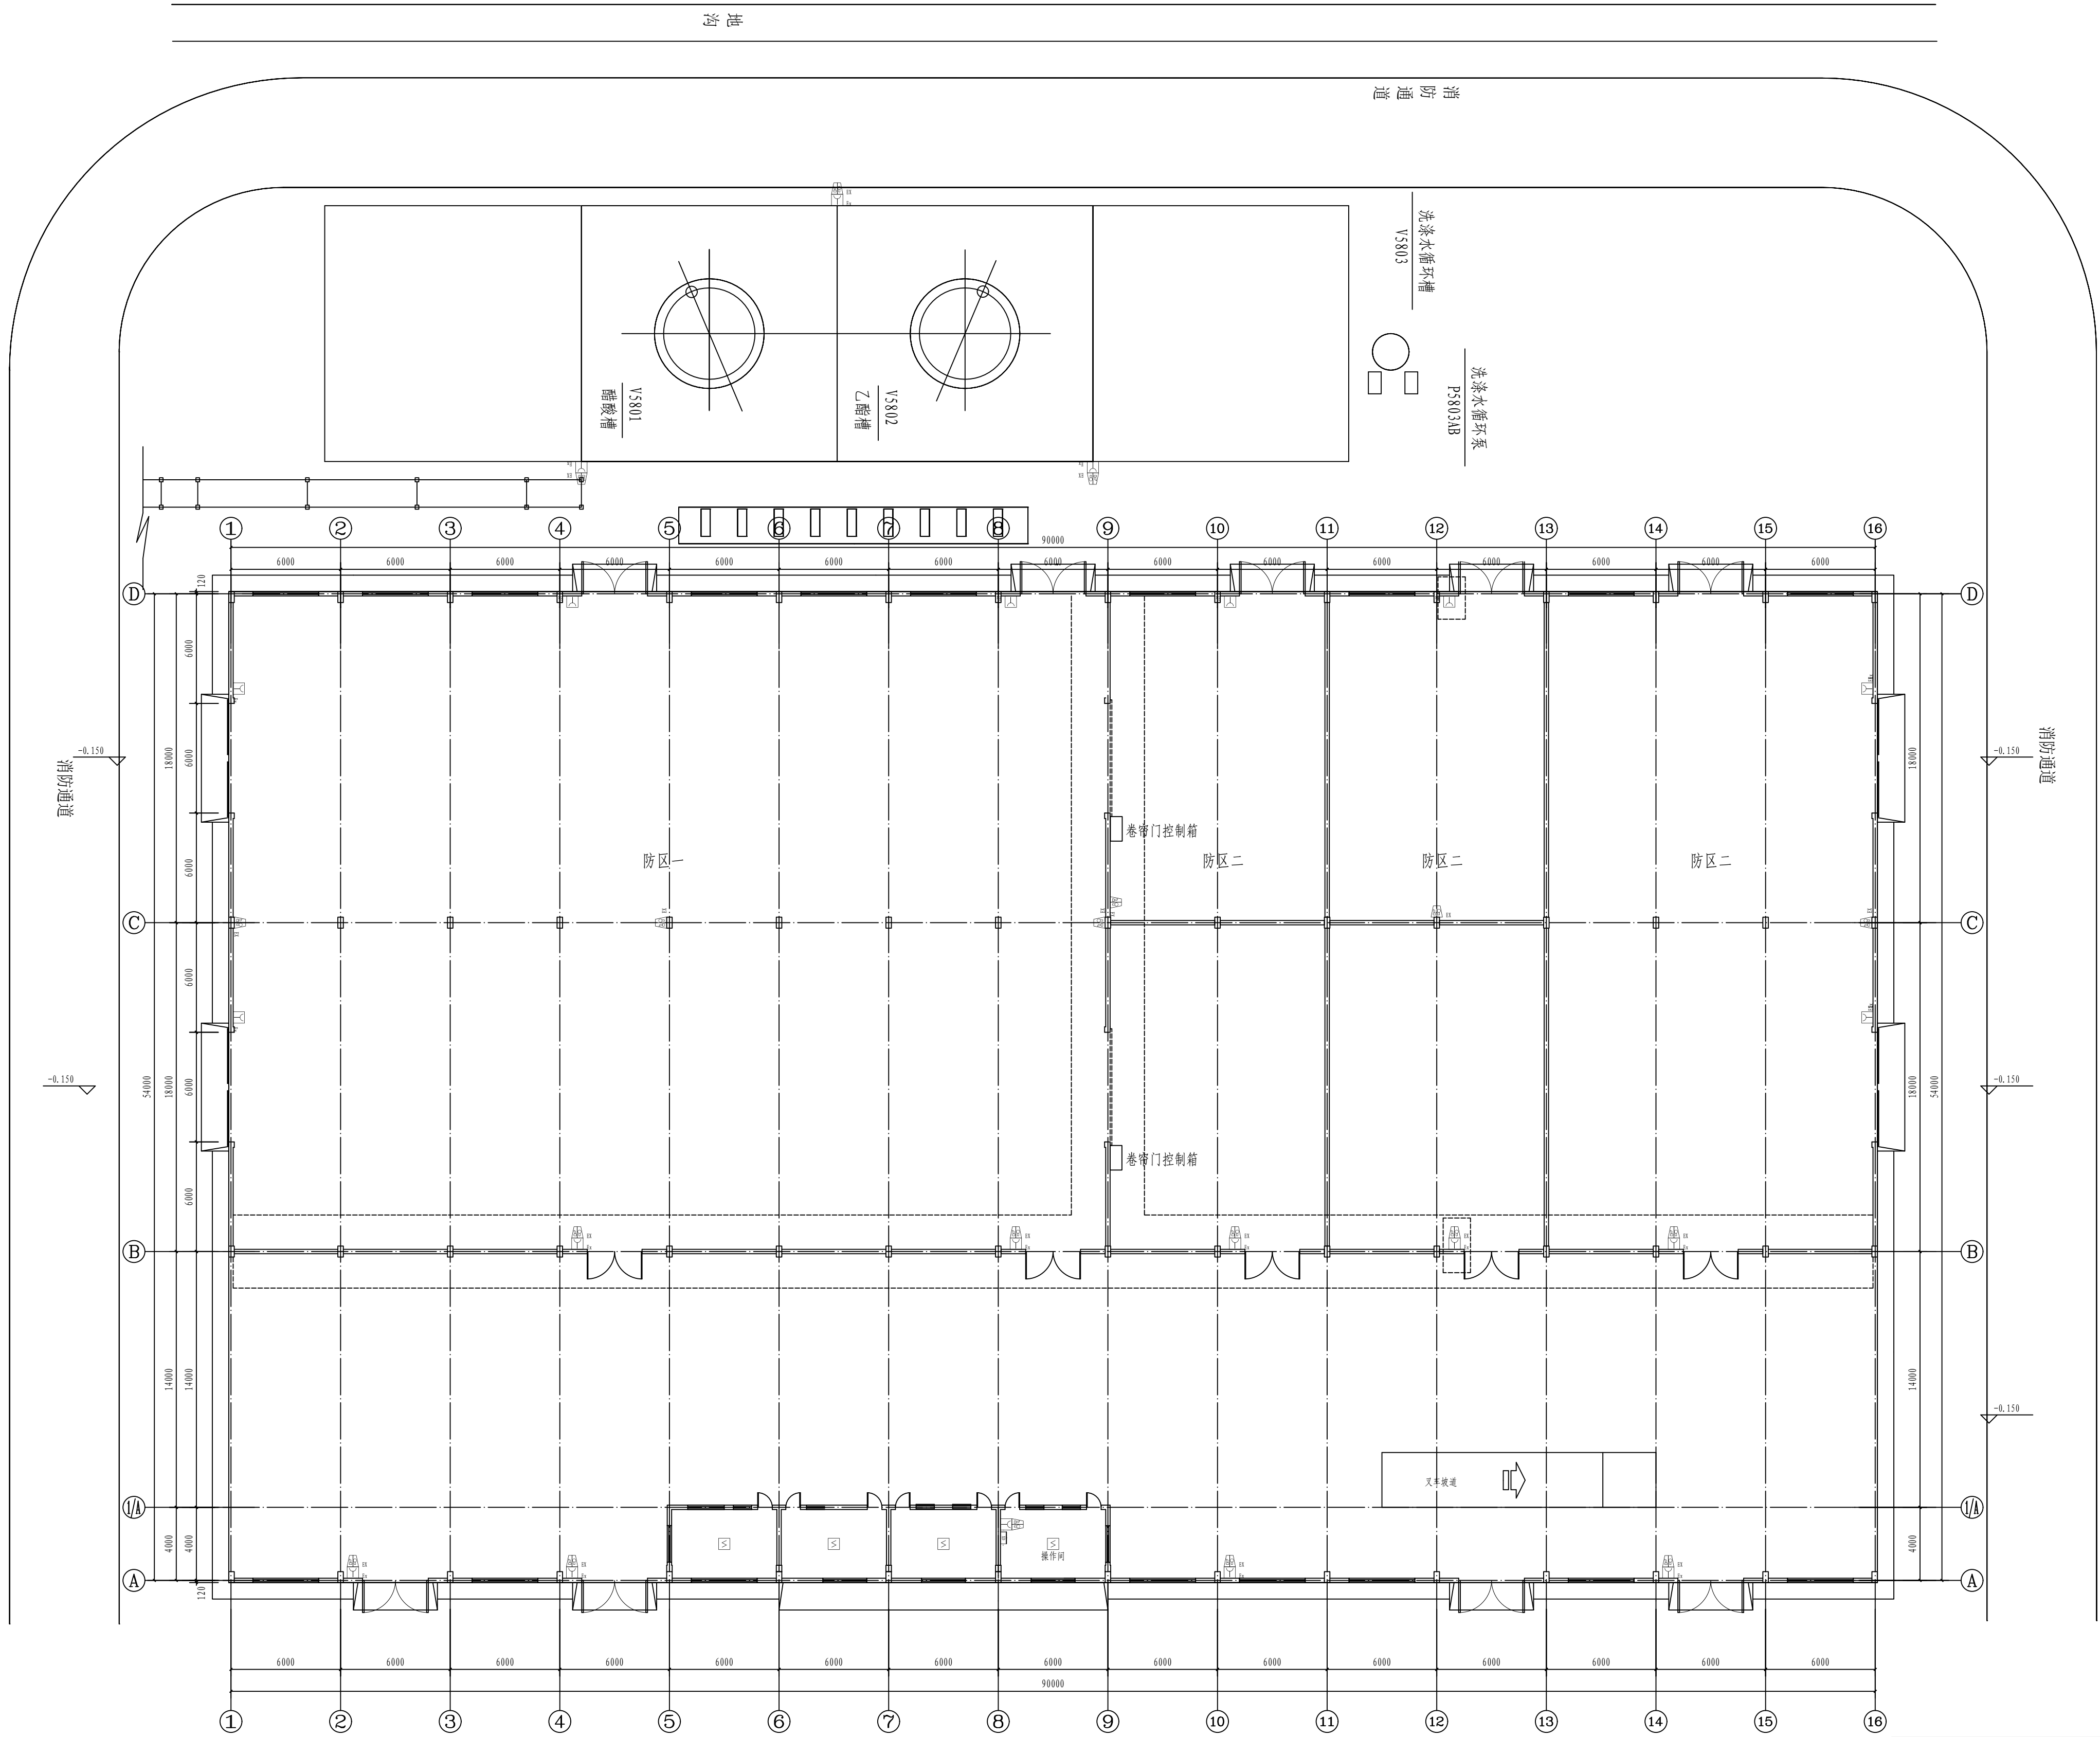

火灾报警平面图 1:100

注：本文件版权归SOPD所有，除非得到SOPD书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体用于其他目的。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPD. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPD.			
sopd 江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPD Engineering Technology CO., LTD.		2024 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 消防报警点位编码设计
设计人 DESIGNED	张明	2024.04.01	项目名称 UNIT
校核人 CHECKED	张明	2024.04.01	设计阶段 PHASE
审核人 REVIEW	张明	2024.04.01	图号 DWG NO.
审定人 APPROVE			版本 REV.
专业负责人 DISCIPLINE			0
项目负责人 MANAGER			
专业 SPECI.		电气	比例 SCALE
1: 200		第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.