




工艺			总图			电气		
设备			建筑			热力		
外管			结构			暖通		
环保			自控			给排水		

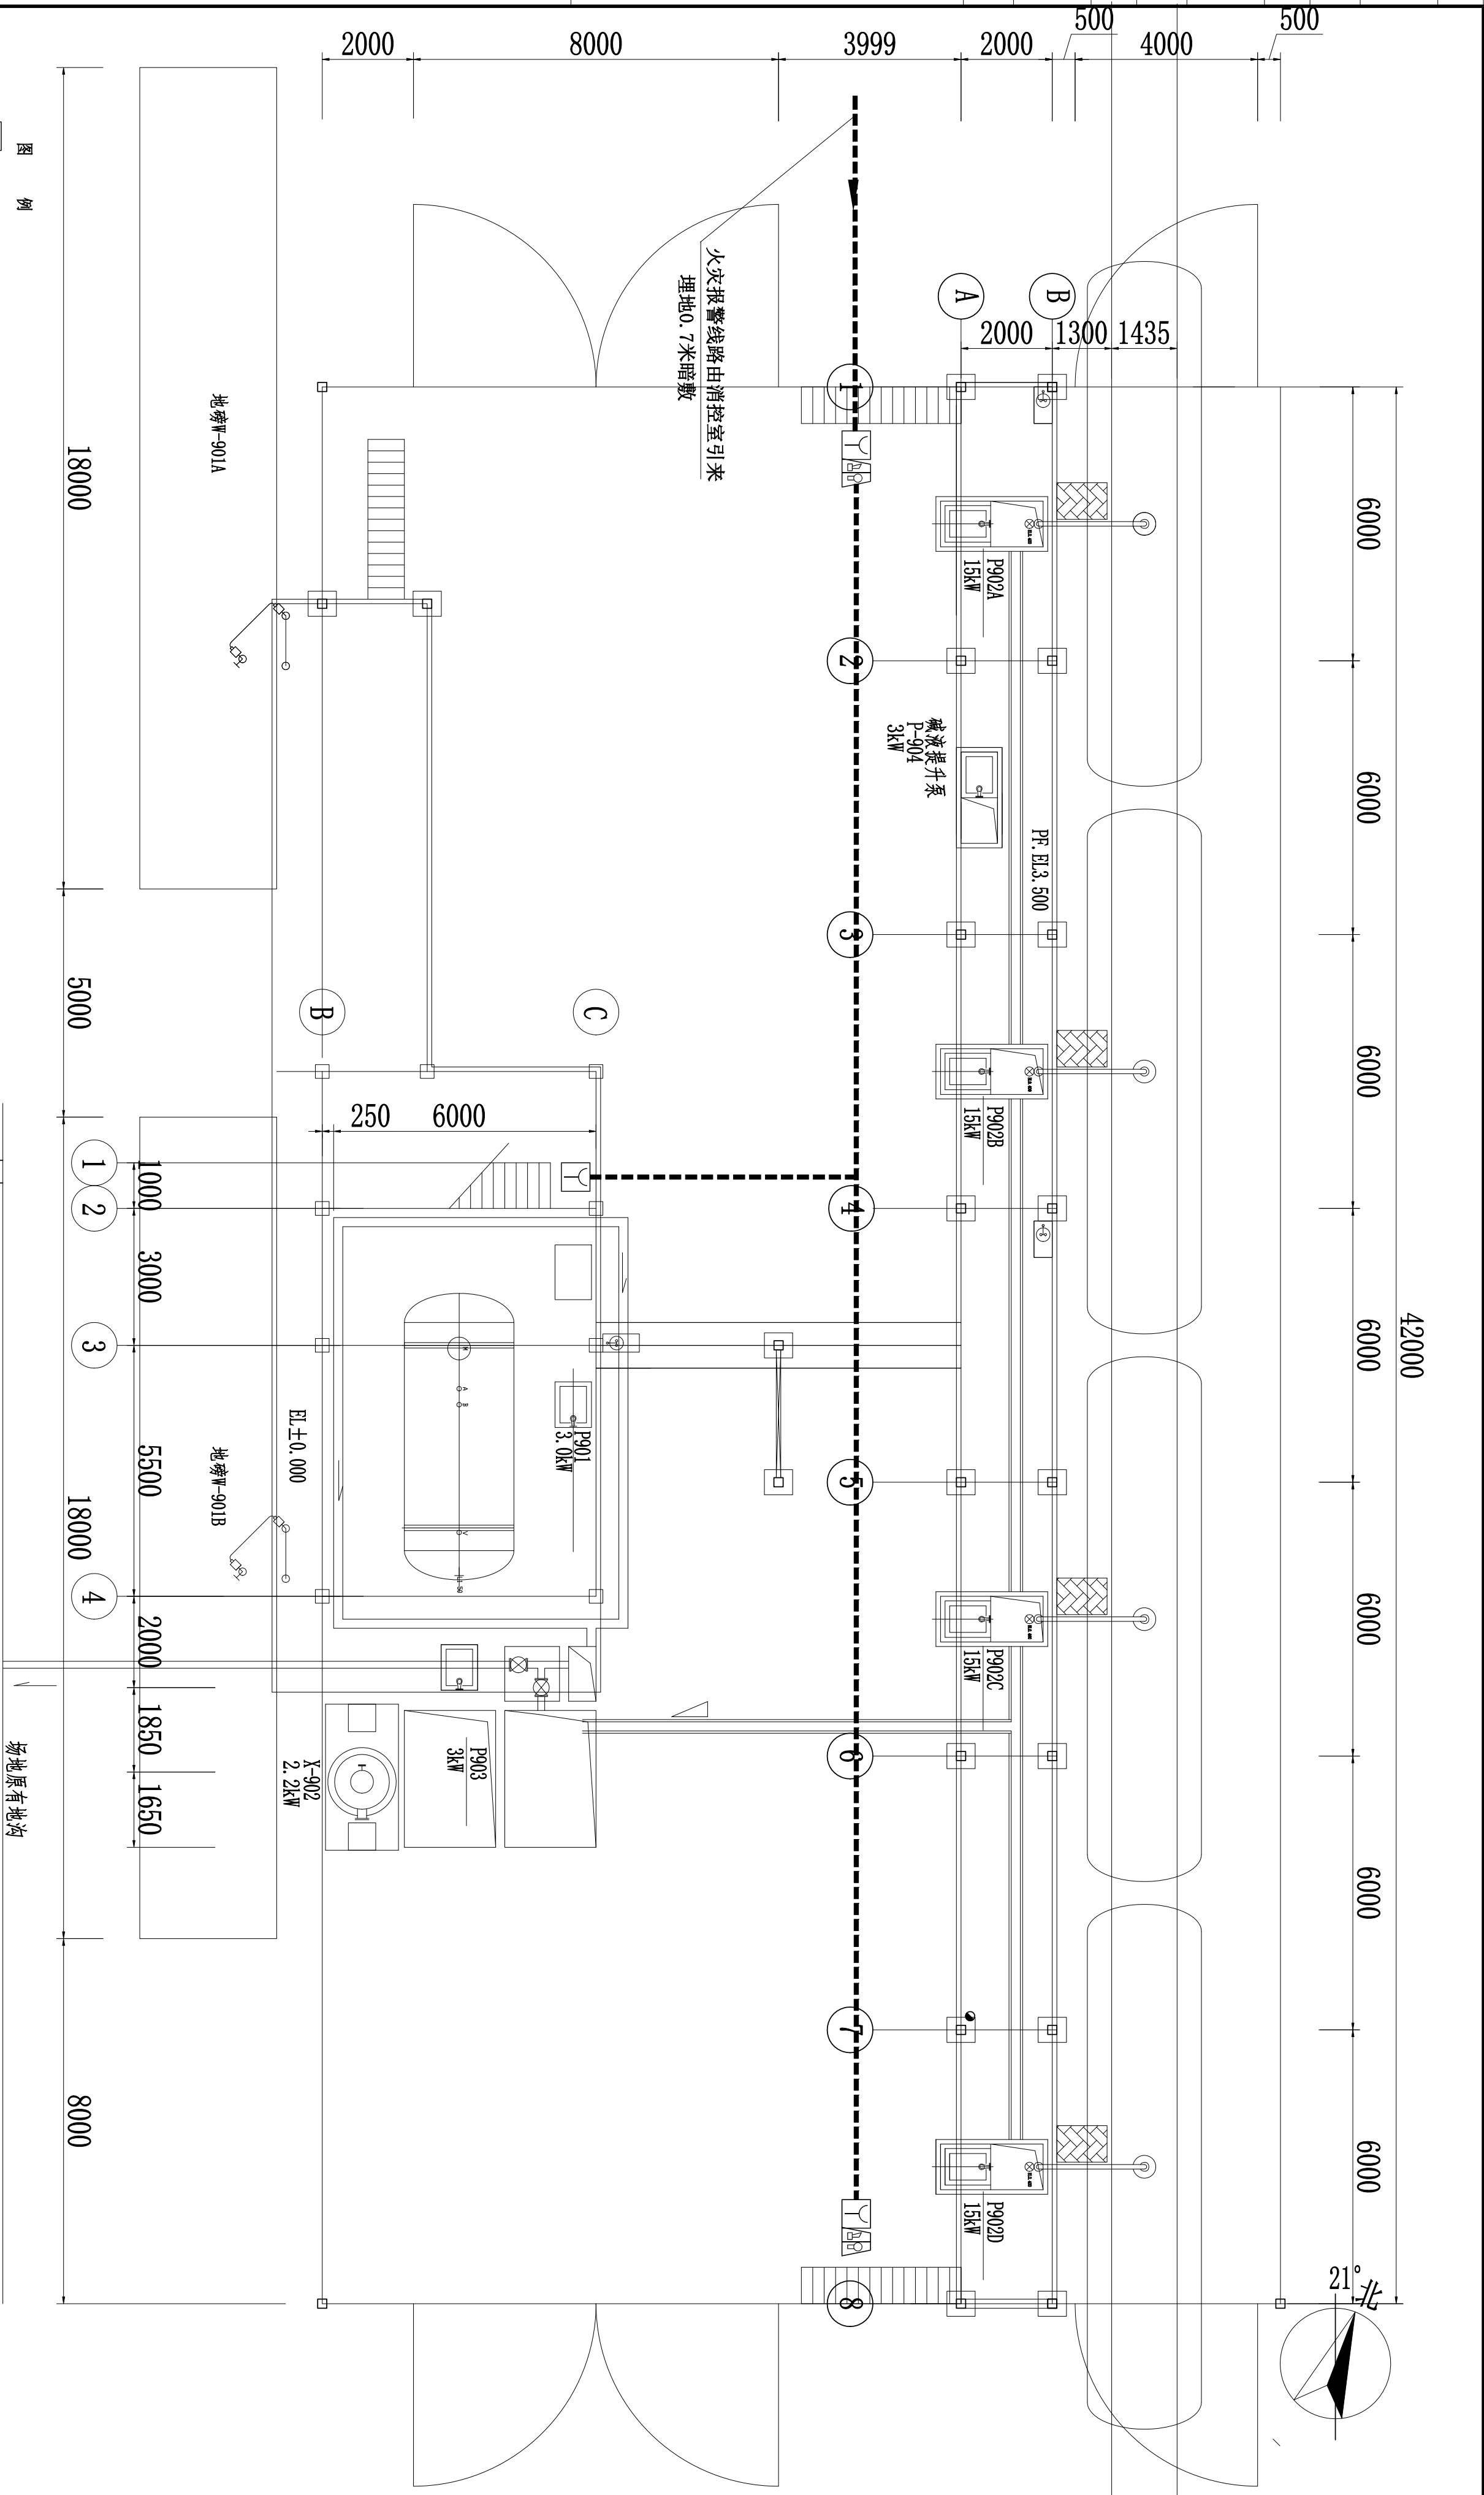

说明:

1. 本段火灾自动报警的系统形式为区域报警系统。联动控制要求应符合 GB50116-2013 的相关规定。报警信号引至消控室。
2. 报警装置安装高度距地 1.5m, 声光报警器高度距地 2.0m。
3. 火灾报警线路采用阻燃耐火铜芯导线穿管暗敷。
4. 当线路敷设暗管时, 其镀锌钢管要涂防火涂料。
5. 现场安装若与其他专业相碰, 可以根据实际情况做适当调整, 使其更合理。

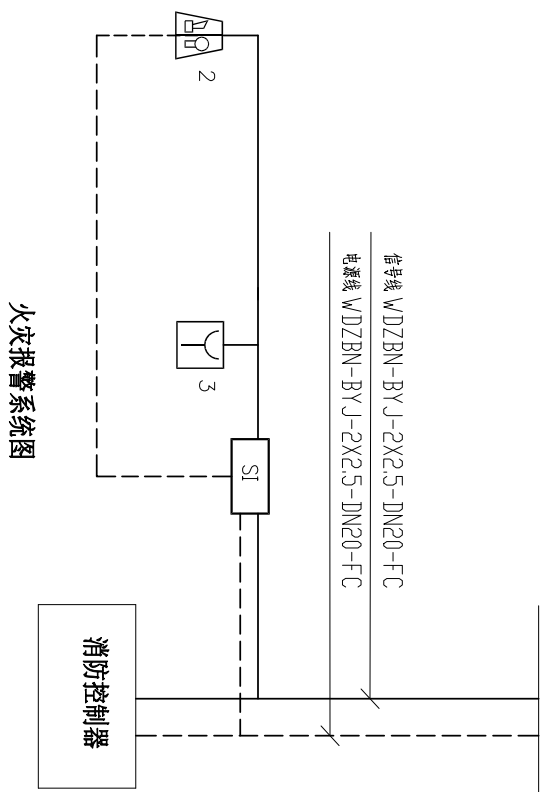

<p>注： 本文件版权归SOPD所有， 除非得到SOPD书面授权， 否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPD. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPD.</p>									
			<h1>江苏索普工程科技有限公司</h1>						
Jiangsu Sopo Engineering Technology CO., LTD.									
设计人 DESIGNED		2024.12.20	<h2>火灾报警平面图</h2> <h2>火灾报警系统图</h2>						
校对人 CHECKED		2024.12.20							
审核人 REVIEW		2024.12.20							
审定人 APPROVE									
专业负责人 DISCIPLINE			专业	SPECT.	电气	比例	SCALE	1:100	
项目负责人 MANAGER			第 1	张	SHEET	共 1	张	TOT.	
			<div>2024 镇江 镇江润扬公路货物运输有限公司 黄臻（蔬菜）快装到达装卸物流项目</div> <div>主项名称 UNIT 设计阶段 PHASE 图号 DWG NO. 版本 REV</div> <div>黄臻装卸装置 施工图 2024-03-08-D06/0 0</div>						