



屋顶平面图 1:100
本层建筑面积: 25.38平方米

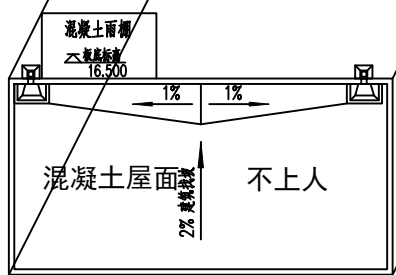

3		火灾声、光报警器	HX-100B	1	个	安装距地2.5米
2		感烟探测器	JTY-GD-G3	1	个	吸顶安装
1		手动火灾报警按钮	J-SAM-GST9121	1	个	安装距地1.5米
序号	图例	设备名称	型号规格	数量	单位	备注

设备材料表

		2025.02.14							
审核 REVIEW	描述 DESCRIPTION	日期 DATE	设计 DESIGN	检查 CHECK	审核 REVIEW	标准化 STANDARDIZE	审批/批准 APPROVE	项目经理 P.M.	
注: 本文件为奥福科技所有, 未经许可不得复制或传播。如有侵权, 奥福科技将依法追究。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF AUFU. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUFU SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.					等级: 甲级 GRADE OF QUALIFICATION: CLASS A		证书编号: CERTIFICATE NO.:		A11001385 A11001385
 奥福科技有限公司					用户 CLIENT		江苏索普新材料科技有限公司		
					工程名称 PROJECT		橡胶乙炔及EVA一体化项目(一期工程)-第一标段		
					单位 UNIT		装置配电房		
					设计阶段 STAGE		施工图设计		
比例 SCALE	1:100	专业 SPECIAL	电气	第 1 页 共 1 页 SHEET OF	图号 DWG NO.				
屋顶火灾报警平面图					202402-16-305-D21/0				