专业 实名 签名 日期

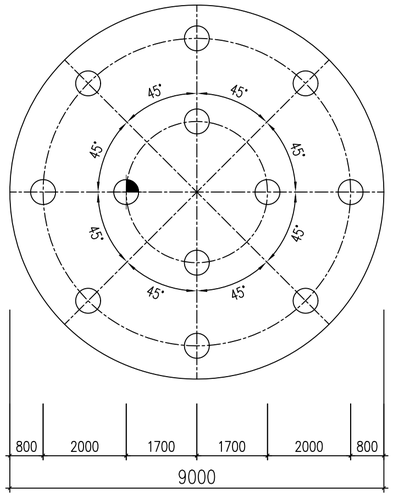

厌氧反应器桩基平面图

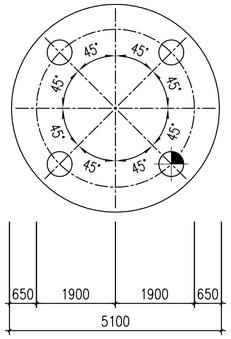

沉淀器桩基平面图

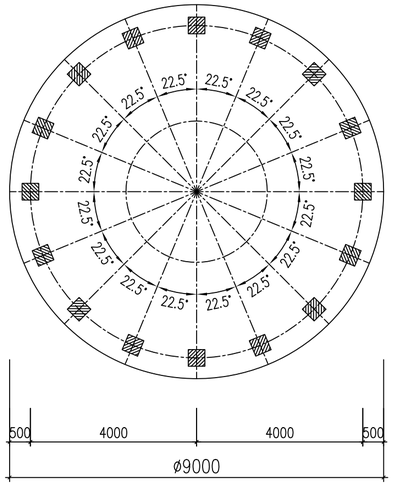

厌氧反应器埋件平面图

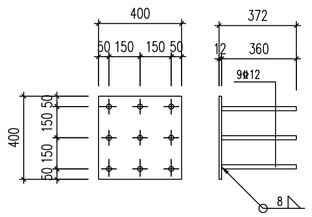

M－1 1:20

Q355

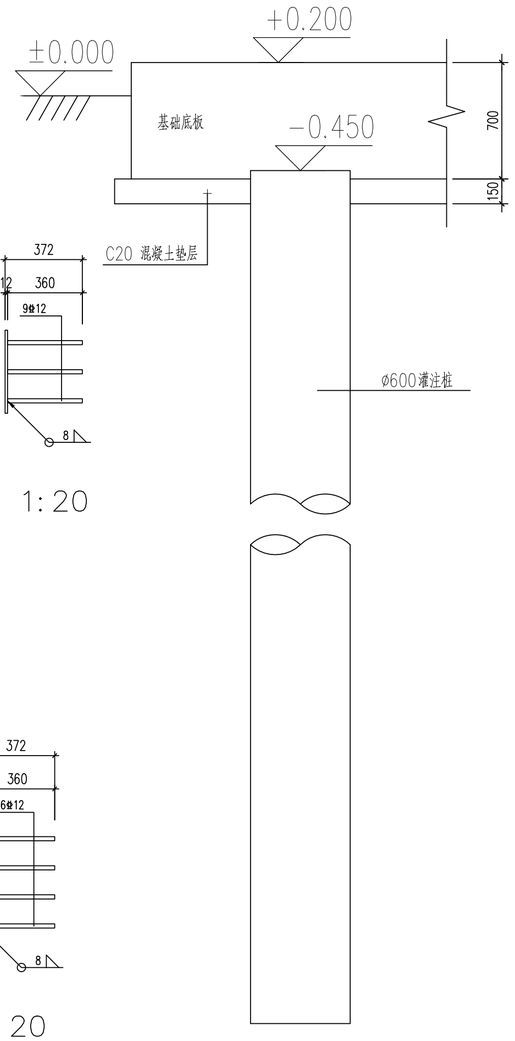

基础剖面图

说明：1. 图中"▨"为预埋钢板M－1，共16块。

2. 预埋钢板顶面与混凝土基础顶面齐平，预埋钢板表面平整度：±2mm；
混凝土基础表面平整度：±5mm。

厌氧反应器基础平面图

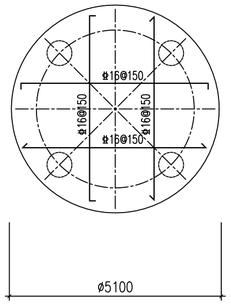

沉淀器基础平面图

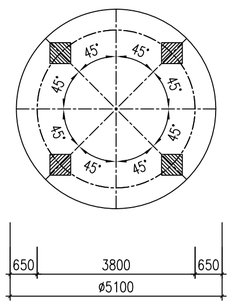

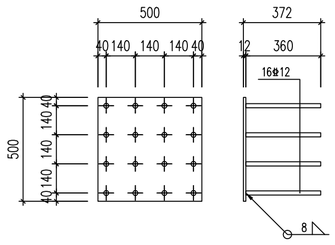

M－2 1:20

Q355

沉淀器埋件平面图

1. 图中"▨"为预埋钢板M－2，共4块。

2. 预埋钢板顶面与混凝土基础顶面齐平，预埋钢板表面平整度：±2mm；
混凝土基础表面平整度：±5mm。

桩基设计说明：

1、本工程设计标高 ±0.000相当于绝对标高9.800 m；建筑物平面位置见总平面图。

2、本工程桩基采用钻孔灌注桩。桩型详见桩表。

3、桩顶进入底板50mm；未标注非承台桩按轴线居中布置；未标明抗压桩桩顶相对标高为－0.450m。

4、其余详灌注桩总说明。

基础设计说明：

1、未标明的筏板面标高为0.200m；基础底板厚为700mm，砼强度等级为C35；底板底设150mm厚C20素砼垫层，垫层伸出板边100mm；钢筋采用HRB400（Φ）。

2、筏板配筋表示方法及构造要求见标准图集<<22G101－3>>；筏板通长钢筋搭接要求见标准图集《22G101－3》第91页；基础构造等均参标准图集《22G101－3》。