

电仪保障部消防设施可视化管理标识设置施工

一、电仪保障部灭火器定置摆放标识设置施工说明


1. 电仪保障部室外灭火器箱共 5 只，地面划线说明：消防设施周边 50mm 处，用红色警戒线划出专用区域：前面使用红色斑马线画出长为 400 mm 的隔离区域，线宽 50mm. 斜线间距 50mm, 左低右高，倾角 45° 。

示例如下：




2. 电仪保障部室内灭火器箱共 99 只，地面划线说明：消防设施周边 50mm 处，用红色警戒线划出专用区域：前面使用红色斑马线画出长为 300 mm 的隔离区域，线宽 50mm. 斜线间距 50mm, 左低右高，倾角 45° 。

示例如下：

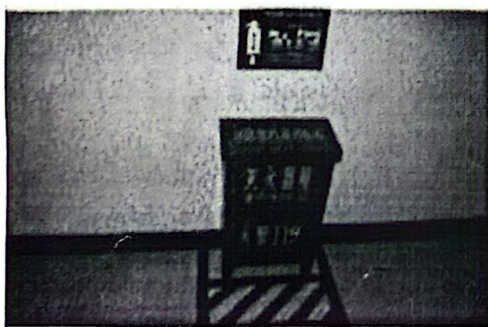

3. 电仪保障部手推式灭火器共 4 只，地面划线说明：根据灭火器的形状使用红色准矩形框进行定位；矩形框前面使用斑马线画出 450mm 长的隔离区域，线宽 50mm 斜线左低右高，倾角 45° 。

示例如下：

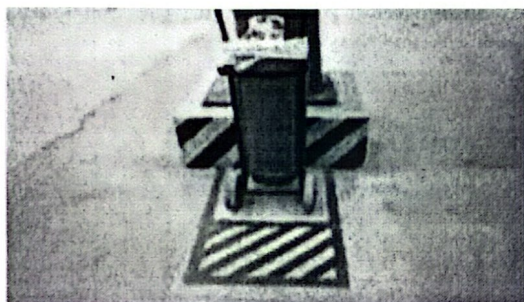


二、电仪保障部消火栓、室内外箱式消火栓定置摆放标识设置说明：

1. 电仪保障部室外消防栓共 3 只，在消防栓最上部用白漆喷字，在消防栓竖管上喷字（有保温的在保温层上喷红字，无保温的在管道上白漆喷字）。沿消火栓周围使用黄黑警戒线进行标识；矩形方框线宽为 100mm，黄、黑线宽 100mm，倾角 45° ；

示例如下：



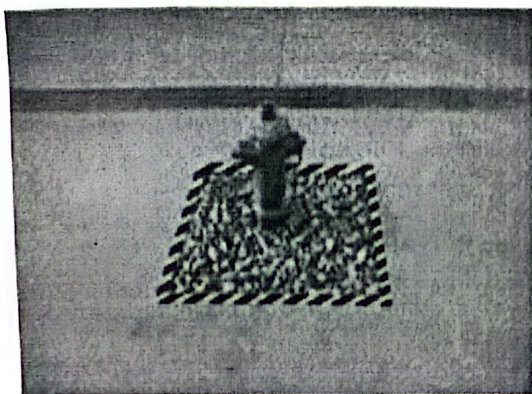

2. 电仪保障部室内消防栓箱共 27 只，消火栓箱投影正下方使用红色矩形框进行定位，前面使用红色斑马线画出长为 300mm（室外为 400mm）的隔离区域，线宽 50mm，斜线间距 50mm，左低右高，倾角 45° 。

示例如下：



周伟程

尹志山

